



ECG Engenharia Construções e Geotecnia Ltda

14^a Medição

Objeto: 359 - AMPLIACAO E REFORMA CÂMARA MUNICIPAL LIMEIRA.

Local: RUA PEDRO ZACCARIA, Nº 70 – JD. SANTA LUIZA - LIMEIRA/SP.

Contratada: ECG ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E GEOTECNIA LTDA.

Proprietário da Obra: CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA.

Período de Apuração: 01/12/2025 a 31/12/2025.

Data de Elaboração: 07/01/2026.

FASE 1 - AMPLIAÇÃO

2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.4	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UN	1,00



5			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
5.8	CDHU	14.30.160	Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM	M2	706,53
5.9	CDHU	32.06.010	Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 1"	M2	87,53

6			COBERTURAS		
6.7	CDHU	61.10.582	Veneziana com tela	M2	12,40



7			ESQUADRIAS E CAIXILHOS		
7.18	CDHU	24.02.040	Porta/portão tipo gradil sob medida	M2	10,30
7.19	CDHU	34.05.260	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática	M2	-3,19



8			REVESTIMENTOS		
8.5	CDHU	18.11.042	Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	M2	20,00
9			FORROS		



9			assentado e rejuntado com argamassa industrializada		
			FORROS		
9.1	CDHU	22.03.122	Forro em fibra mineral NRC 0.85, em placas acústicas removíveis de 625mm x 1250mm	M2	281,50
9.2	CDHU	22.03.140	Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm	M2	777,50




10			PISOS		
10.10	CDHU	18.06.102	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção Bllb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	M2	25,00

12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
12.1			ÁGUA FRIA		
12.1.21	CDHU	43.10.750	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1 cv, monoestágio trifásico, Hman= 8 a 25 mca e Q= 11 a 1,50 m³/h	UN	2,00
12.2			ESGOTO		
12.3			ÁGUA PLUVIAL		
12.3.6	CDHU	55.02.040	Limpeza e desobstrução de boca de lobo	UN	4,00



13			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
13.1.13	CDHU	40.02.120	Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 500 x 150 mm	UN	7,00
13.1.14	CDHU	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	UN	245,00
13.1.15	CDHU	39.02.010	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	250,00
13.1.16	CDHU	39.02.016	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	7.000,00
13.1.17	CDHU	39.02.020	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	2.000,00
13.1.18	CDHU	39.02.030	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	500,00
13.1.19	CDHU	39.02.040	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	M	500,00
13.1.20	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	615,00

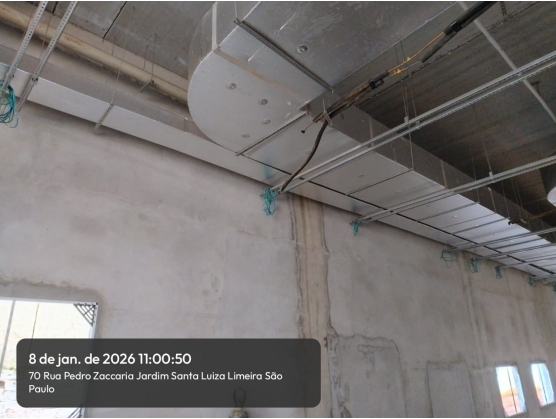

13.3			DADOS (REDE)		
13.3.1	CDHU	40.01.020	Caixa de ferro estampada 4' x 2'	UN	75,00
13.3.2	CDHU	40.01.040	Caixa de ferro estampada 4' x 4'	UN	11,00
13.3.5	CDHU	39.27.120	Cabo óptico multimodo, núcleo geleado, 6 fibras, 50/125 µm - uso externo	M	200,00
13.3.12	CDHU	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	8.000,00
13.4			DADOS (CFTV)		
13.4.3	CDHU	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	700,00
13.5			DADOS (TRANSMISSÃO)		
13.5.4	CDHU	39.18.120	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	M	260,00




8 de jan. de 2026 11:47:24
70 Rua Pedro Zaccaria Jardim Santa Luiza Limeira São Paulo




8 de jan. de 2026 13:15:34
70 Rua Pedro Zaccaria Jardim Santa Luiza Limeira São Paulo

14			CLIMATIZAÇÃO		
14.1			SISTEMA SPLITÃO		
14.1.6	CDHU	39.24.153	Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	25,00
14.1.7	COTAÇÃO		Fita de PVC para proteção tubulação externa, 5cm x 1500cm	UN	25,00
14.1.13	CDHU	61.10.380	Duto em painel rígido de lã de vidro acústico, espessura 25 mm	M2	328,00

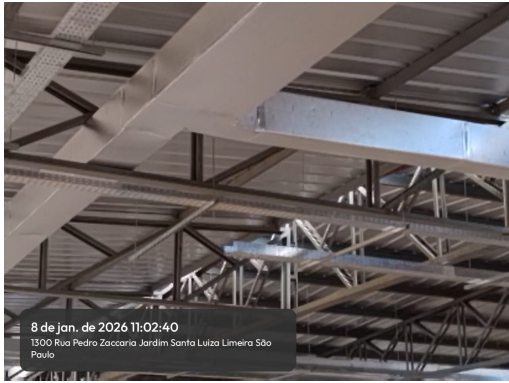

15			COMBATE À INCÊNDIO		
15.11	CDHU	43.10.090	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio, Hman= 40 a 70 mca, Q= 76 a 28 m³/h	UN	2,00
15.15	CDHU	46.07.070	Tubo galvanizado DN= 2 1/2", inclusive conexões	M	25,00

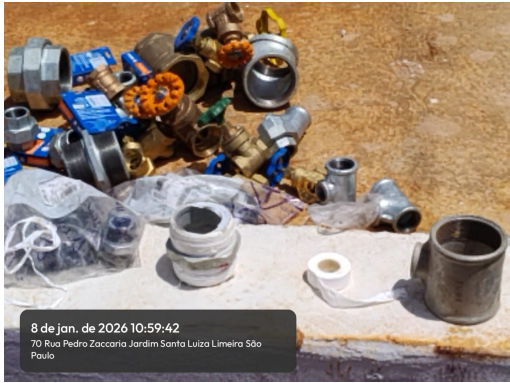

16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
16.4	CDHU	34.02.100	Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros)	M2	500,00



FASE 2 – REFORMA

2			SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	CDHU	02.02.130	Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²	UNMES	1,00
2.2	CDHU	02.02.150	Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m²	UNMES	-1,00



6			COBERTURAS		
6.8	CDHU	61.10.582	Veneziana com tela	M2	13,76



8			REVESTIMENTOS		
8.6 ITEM NOVO	CDHU	33.10.100 1º ADITIVO	Textura acrílica para uso interno / externo, inclusive preparo	M2	525,00



9			PISOS / FORRO		
9.13 ITEM NOVO	CDHU	17.12.302 1º ADITIVO	Piso epóxi autonivelante, múltiplas camadas, espessura 4 mm	M2	70,00
9.15 ITEM NOVO	CDHU	22.03.140 1º ADITIVO	Forro em fibra mineral NRC 0.65, em placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm	M3	170,00

